

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель профильной группы,
 глава администрации г.Лесосибирска
 Красноярского края
 (подпись) (фамилия и.о.)
 « 20 » декабря 2012 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 075
 для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)**

МКДОУ Детский сад №42 «Аленький цветочек»

полное юридическое наименование объекта

г. Лесосибирск, микрорайон Строитель, 60, телефон: 8(39145)2-24-74,

Заведующий - Липатникова Валентина Ефимовна

почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О., должность руководителя

1. Наименование населенного пункта г. Лесосибирск
2. Вид деятельности образование
3. Форма собственности объекта муниципальная
4. Размещение объекта отдельстоящее двухэтажное здание, несущие конструкции – кирпич, материал лестниц – железобетон.
5. Группа периода застройки В
6. Объем предоставляемых услуг 100 чел./день
7. Доступность услуги для категорий МГН:
 по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)

Категории МГН			
М1	М2	М3	М4
А	Б	Б	Б

8. Доступность элементов объекта для МГН (отметить знаком «+» или «-»)

№	Наименование элементов объекта	Категории МГН			
		М1	М2	М3	М4
1	Входная группа	+	-	+	-
2	Пути движения	+	+	+	-
3	Зона обслуживания	+	+	+	-
4	Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

9. Заключение о доступности объекта для МГН (нужное отметить знаком «X»)

№	Степень доступности объекта	Категории МГН			
		М1	М2	М3	М4
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен	+		+	
3	Объект недоступен		-		-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 075 от « 12 » 09 2012 г.



Руководитель учреждения


(подпись)
 (подпись)

(подпись)
 (фамилия и.о.)

Дата заполнения « 06 » декабря 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной группы,
глава администрации
г.Лесосибирска



(А.В. Хохряков)

подпись

Ф.И.О.

« 12 » сентября 2012 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 075

общественного здания

по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения

МКДОУ Детский сад №42 «Аленький цветочек»

(полное юридическое наименование объекта)

г. Лесосибирск, микрорайон Строитель, 60, телефон: 8(39145)2-24-74, Заведующий - Липатникова Валентина Ефимовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: г. Лесосибирск

2. Вид деятельности: образование

(государственное(муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)

3. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)

4. Размещение объекта: отдельностоящее двухэтажное здание, несущие конструкции – кирпич, материал лестниц - железобетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

5. Группа периода застройки: В

(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время)

6. Объем предоставляемых услуг: 100

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка			-			
	Высота площадки	см	-	27			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	140x220	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	-	M2,M3,M4	Установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	-	M2, M3,M4	установка	
	Навес		наличие	-	M3,M4	установка	
	Водоотвод		наличие	-	M3,M4	установка	
	Лестница наружная		наличие	+			
	Нескользящее покрытие		наличие	-	M1,M2, M3		
	Ширина проступей лестницы	см	от 28 до 35	30			
	Высота подъема ступеней	см	от 13 до 17	17			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	M2		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	-	M2		
	Поручни с двух сторон		наличие	+	M3		
	- на высоте	см	90	90	M2, M3		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	≥30	-	M2, M3		
	Пандус наружный		наличие	-		установка	
	Ширина марша	см	100	-	M4		
	Уклон	%	≤8	-	M4		
	Высота одного подъема	см	≤80	-	M4		
	Разворотные площадки:			-	M4		
	-вниз	см	≥150x150	-			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150	-			
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	M3,M4	установка	

- на высоте	см	70	-	M4		
- на высоте	см	90	-	M3		
-горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	≥30	-	M3, M4		
Несколько покрытие		наличие	-	M3, M4		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	-	M3, M4		
Тамбур			+			
Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	530x200	M4		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	M4		
- ширина проема в свету	см	≥120	160	M4		
-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	5	M4	замена	
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	-	M2	установка	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридорь/холлы						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	150	M4		
	Разворотные площадки	см	≥150x150	-	M4		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	+	M1, M2, M3, M4		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	≥1 на этаж	≥1	M3		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	≥1 на этаж	≥1	M4		
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	>10	M2		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	+			
	Высота подъема	м		300			
	Уклон марша	Н/Л	≤1/2	0,56	M3		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	-	M2	установка	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	-	M2	создание	
	Поручни с двух сторон:		наличие	+	M2, M3	замена	С одной
	- на высоте	см	90	90	M2, M3		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	30	-	M2, M3		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			-			
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	-			
	Кабина:			-			
	- габариты (глубина X ширина)	см	≥150x110	-	M4		
	- ширина дверного проема	см	≥80*	-	M4		
	- поручни		наличие	-	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	-	M2		
	Знак доступности		наличие	-	M2, M4		
	Пандус внутренний к лестнице № 1		наличие	-			
	Ширина марша	см	100	-	M4		

Уклон	Н/Л	≤1/8	-	М1	
Разворотные площадки внизу,верху.	см	≥150x150	-	К	
Поручни с двух сторон:		наличие	-	М3,М4	
- на высоте	см	70	-	М4	
-на высоте	см	90	-	М3	
- горизонтальные завершенияверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30	-	М2, М4	
Пандус переносной		наличие	-	М4	установка
Подъемник для инвалидов		наличие	-		
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие	-	М3,М4	

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		-			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	-	M4		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	-	M4		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабинете №	ед.		1			
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	≥90	M3,M4		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	≥120	M3		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	-	M4	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	60-90	M3,M4		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		-			
	Ширина полосы движения	см	≥120	-	M3,M4		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	-	M4		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		-			
	Ширина x глубина	см	≥160x180	-	M4		
	Место для сидения		наличие	-	M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	M3		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		1	M3,M4		
	Доля мест для колясочников	%	≥2	≥2	M4		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120	≥120	M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1	-	M1		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие				
	Знак доступности помещения		наличие		M3,M4		
	Ширина дверного проема		≥90				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		M2		
	Количество кабин	ед.	≥1		M3,M4		
	- ширина дверного проема	см	≥90		M4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165		M4		
	-опорные поручни		наличие		M3,M4		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120		M4		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		M3		
	Знак доступности кабины		наличие		M3, M4		
	Раковина с опорным поручнем		наличие		M3, M4		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85		M4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85		M3,M4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46				
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30		M2		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие		M2		
	Надписи:		наличие		M1, M2		
	Размещение на высоте	см	≥ 150 и ≤ 450		M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$		M2		
	Освещенность		наличие		M2		
	Указатели, пиктограммы		наличие		M2		
	Размещение на высоте	см	≤ 200				
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$				
	Освещенность		наличие		M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие		M2		
	-высота размещения	см	60-110		M2		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие		M2		
	-на кнопках управления лифта		наличие		M2		
	-на поручнях лестниц		наличие		M2		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие				
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие		M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие		M1, M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие		M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие		M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие				
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие		M1, M2, M3, M4		

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5				
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5				
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие				
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие				
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие				
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120		M4		
	Знак доступности учреждения		наличие		M2, M3, M4		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50		M3, M4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)		M3, M4		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500		M4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	≥180		M3, M4		
	- указатели направления движения		наличие		M1, M3, M4		

- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию			наличие		M2	
- места отдыха: через 200 м			наличие		M3	создание
Открытая лестница:						
- высота подъема	м					
- поручни на высоте	см	90			M3	
- рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80			M2	
Пандус*						
- высота подъема			≤10		M3, M4	
- уклон	Н/Л	от 1/20 до 1/12			M3, M4	
Поручни с двух сторон						
- на высоте	см	70			M4	
- на высоте	см	90			M3	
Бордюрный пандус						
- максимальная длина	см	≤200				
- ширина	см	≥100				
- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию			наличие			

* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

С целью обеспечить доступность входной группы для инвалидов категории М2, перед маршем вверх и вниз наружную лестницу необходимо оснастить рельефной (тактильной) полосой, окрасить первую и последнюю ступени жёлтой контрастной краской. При входе в здание заменить дверной порог высотой не более 1,3 см. Разместить информационные мнемосхемы (тактильные схемы движения). Установить пандус с ограждениями с обеих сторон.

В пределах здания перед маршем вверх и вниз лестницы подъема установить рельефную (тактильную) полосу, окрасить крайние ступени жёлтой контрастной краской. Установить поручни с двух сторон с горизонтальным завершением вверх и вниз с нетравмирующим окончанием. Оснастить лестницы откидными, телескопическими либо переносными пандусами

На территории объекта по пути движения в местах пересечения тротуара с проезжей частью установить рампы для инвалидных колясок.

Руководитель муниципальной рабочей группы

архитектор
(должность)

[подпись] Мельнико А.С.
(подпись) (фамилия и.о.)

Дата заполнения « 6 » 12 2012г


Приложения

1. _____
2. _____
3. _____

* Привытые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Руководитель объекта

зав. отделом
(должность)
[подпись] Мухоморова М.
(подпись) (фамилия и.о.)

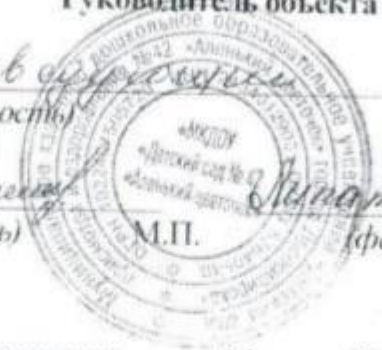

Дата заполнения « 03 » 09 2012г